



ACP
אביזרי מיזוג אוויר



INVI 45°



שטח פעיל בדיקה 0.03

INVI-45



FPM (0.5M-center)	רמת רעש dB	מפל לחץ ΔT (pa)	FPM	CFM	
0.9m-130_FPM	34.0	8.8	758.0	200.0	HEAT
0.9m-130_FPM	34.0	9.5	759.0	200.0	COLD
0.9m-130_FPM	34.0	9.3	759.0	200.0	FAN

*הנתונים נמדדו בתנאי מעבדה ממוחשבת, יכולים להיות סטיות ברמות רעש מתנאי שטח שונים



cool

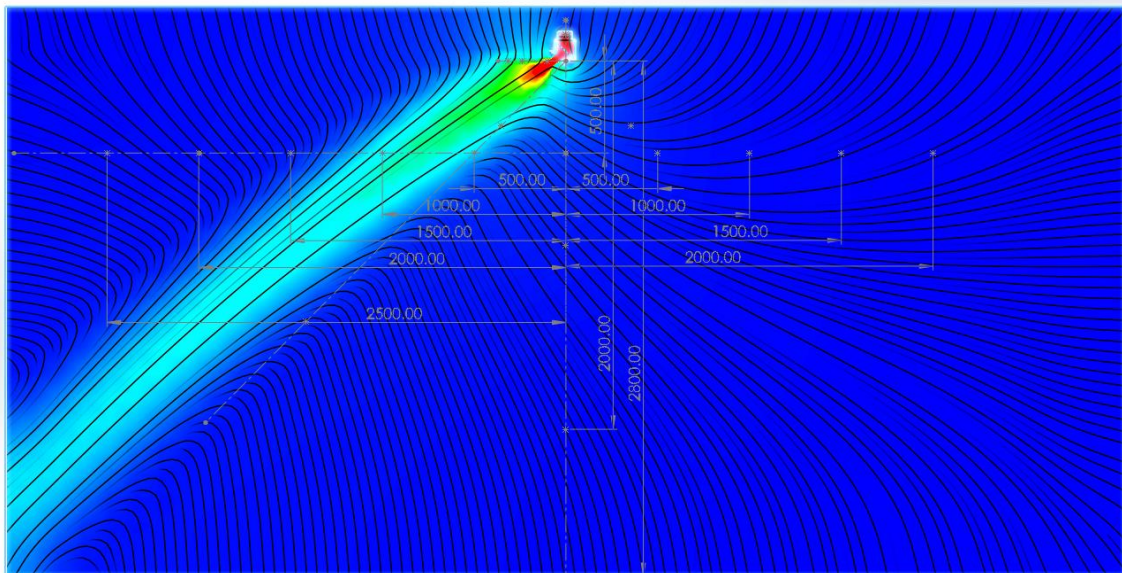

heat

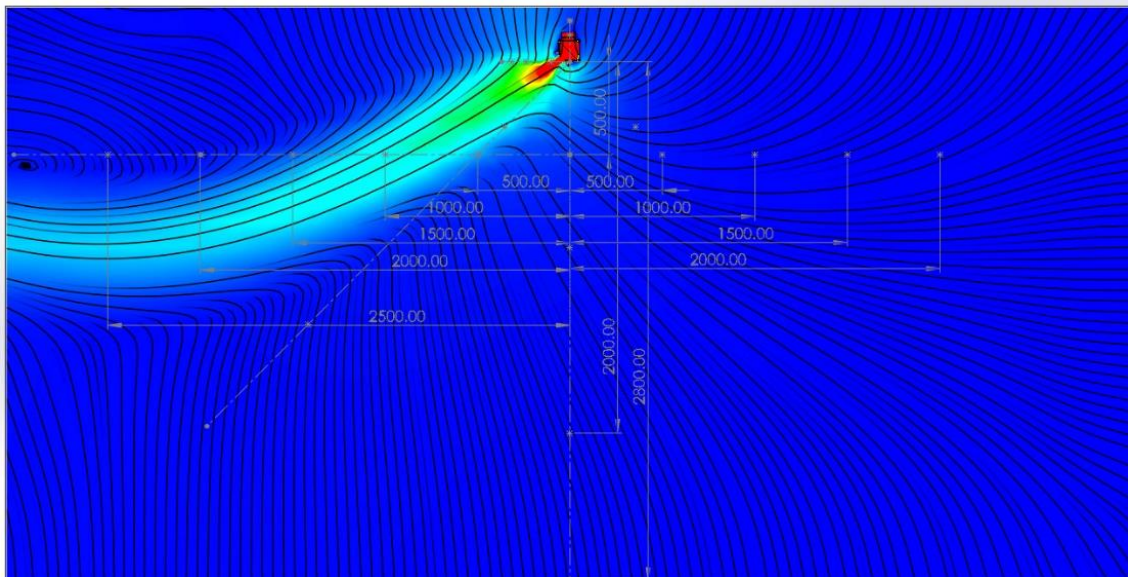

גרסה 1.2 45 invi

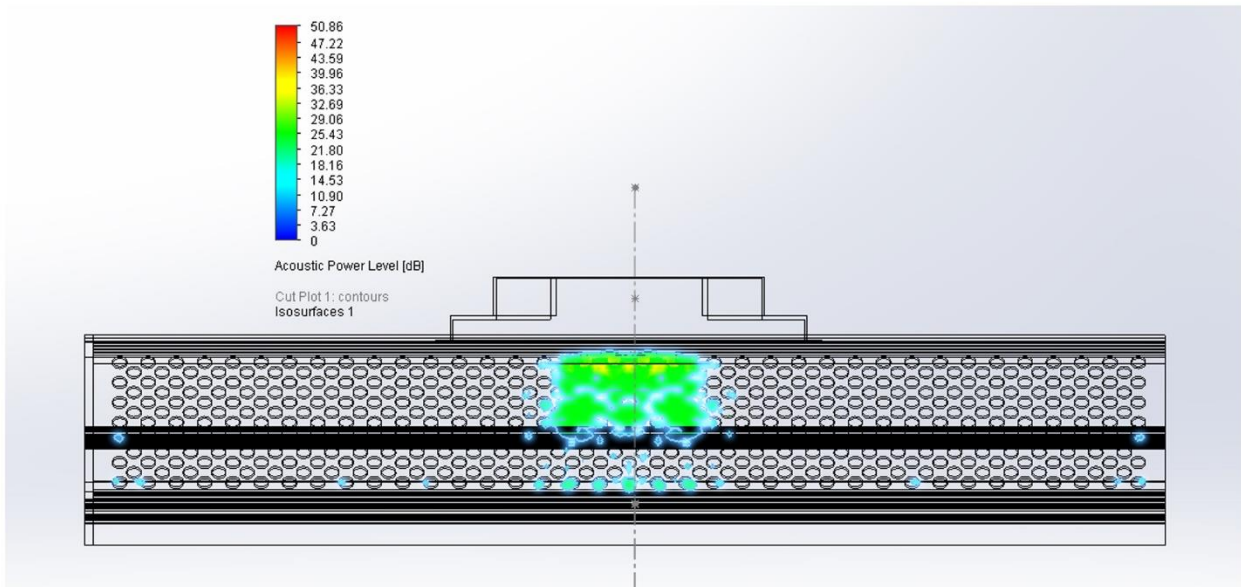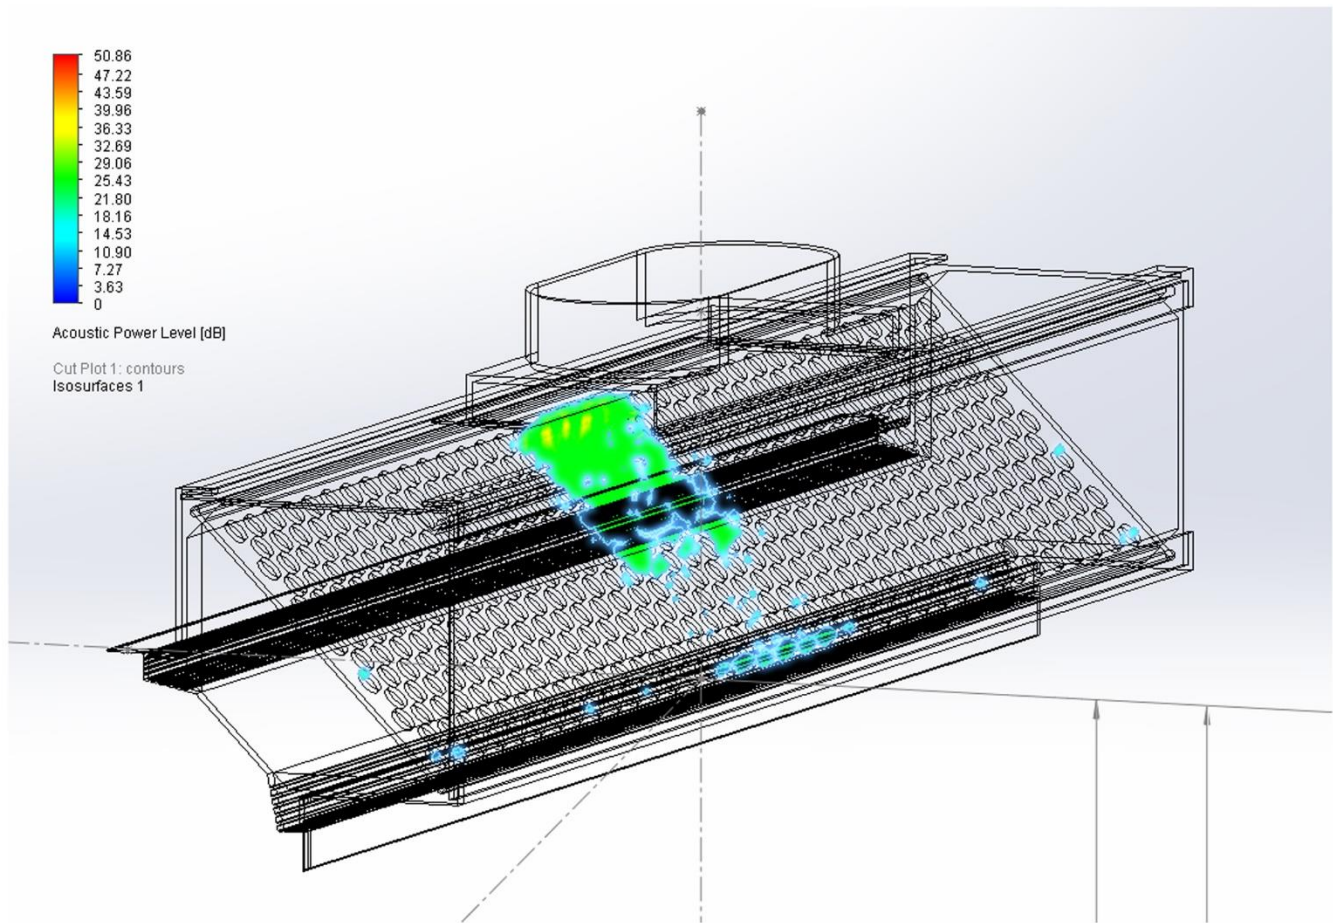

תצוגת אזור רמת רעש מעל 21dB